


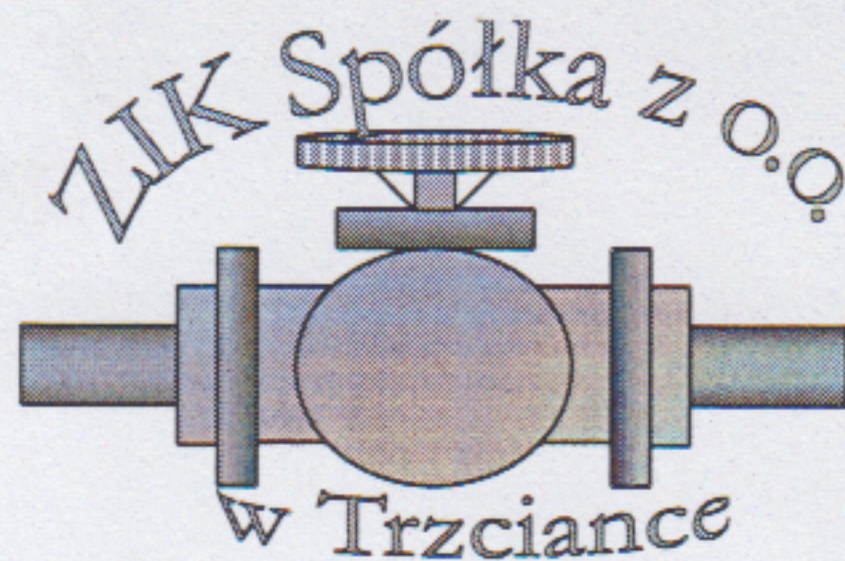

Zakład Inżynierii Komunalnej Sp. z o.o.

ul. Żeromskiego 15
64-980 Trzcianka
tel./fax.: (67) 216-83-08

NIP: 763-18-67-781
www.zik.trzcianka.com.pl
ziktrzcianka@wp.pl

Ldz.....199/10/16.....

Trzcianka, 2016-10-24

ZAKŁAD STUDNIARSKI JANUSZ FRUKACZ
UL. WÓLCZAŃSKA 56
16-424 FILIPÓW

LIST REFERENCYJNY

Zakład Inżynierii Komunalnej Sp. z o.o. informuje, że Zakład Studniarski Janusza Frukacza wykonał w dniach 05-11.04.2016r. renowację studni głębinowej nr 10a na miejskim ujęciu wody w Trzciance.

Studnia została wyłączona z eksploatacji w 1996r. ze względu na całkowitą utratę wydajności. Przed przystąpieniem do renowacji przeprowadzono ratownicze prace instrumentacyjne polegające na wydobyciu utopionego wirnika i obudowy łożyska dolnego od silnika pompy głębinowej G-80. Utopione przedmioty blokowały dostęp do filtra uniemożliwiając przeprowadzenie renowacji. Po wydobyciu utopionych przedmiotów wykonano renowację i przeprowadzono dezynfekcję studni oraz pompowanie oczyszczająco-pomiarowe z wydajnością $Q=32.4\text{m}^3/\text{h}$ przy $S=4,85\text{m}$ co daje $q=6,68\text{m}^3/\text{h}/1\text{mS}$.

Studnia po 20-letniej przerwie ponownie została włączona do eksploatacji. Wykonawca udzielił 5-letniej gwarancji na wykonane prace.

Skuteczność renowacji jaką zaprezentował Zakład Studniarski Janusza Frukacza pozwala nam z pełnym przekonaniem polecić ten Zakład wszystkim, którzy mają problemy związane ze spadkiem wydajności studni głębinowych, niezależnie od ich wieku i stanu technicznego.

P R E Z E S

mgr inż. Grażyna Wiśniewska